

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВІСНИК

ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Серія: Технічні науки

Заснований у грудні 1996 р.

4/2018

Головний редактор д.т.н., професор Лега Ю. Г.

Редакційна колегія:

Заболотній С. В., д.т.н., доц.
(заступник головного редактора)
Астрелін І. М., д.т.н., проф.
Вашенко В. А., д.т.н., проф.
Волошин М. Д., д.т.н., проф.
Дідковський Р. М., д.т.н., проф.
Кажіс Р., д.т.н., проф. (Литва)
Канашевич Г. В., д.т.н., проф.
Котов В. М., д.т.н., проф. (Білорусь)
Кулик А. Я., д.т.н., проф.
Лужецький В. А., д.т.н., проф.
Лукашенко В. М., д.т.н., проф.
Мальований М. С., д.т.н., проф.
Мінаєв Б. П., д.х.н., проф.
Мусієнко М. П., д.т.н., проф.
Осипенко В. І., д.т.н., проф.
Палагін В. В., д.т.н., проф.
Паламарчук І. П., д.т.н., проф.
Первунінський С. М., д.т.н., проф.
Петрищев О. М., д.т.н., проф.
Положаєнко С. А., д.т.н., проф.
Рудницький В. М., д.т.н., проф.
Сетлак Г., д.ф.н. (Польща)
Слатінеану Л., д.т.н., проф. (Румунія)
Снитюк В. Є., д.т.н., проф.
Столяренко Г. С., д.т.н., проф.
Тесля Ю. М., д.т.н., проф.
Тимченко А. А., д.т.н., проф.
Хоменко О. М., к.х.н., доц.
Мельник І. В. (відповідальний секретар редакції)

ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ –

Черкаський державний
технологічний університет

*Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації
КВ № 6061 від 16.04.2002 р.*

Виходить 4 рази на рік

У випуску:

*МАТЕМАТИЧНЕ І КОМП'ЮТЕРНЕ
МОДЕЛЮВАННЯ
АВТОМАТИЗАЦІЯ І ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
ПРОГРЕСИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ*

Редакційна рада:

Григор О. О., Ланських Є. В., Фауре Е. В.,
Лазуренко В. М., Лега Ю. Г., Коломицева О. В.,
Стадник І. Ю.

Штатні наукові редактори:

Фауре Е. В., Лавданський А. О.
(Прогресивні інформаційні технології)
Ситник О. О., Протасов С. Ю.
(Математичне і комп'ютерне моделювання)
Гальченко В. Я., Бондаренко Ю. Ю.
(Автоматизація і приладобудування)
Прокопенко Т. О.
(Управління проектами)

Статті надійшли до редакції

з 15 вересня по 05 листопада 2018 року

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

ЧДТУ, II корпус, к. 246,
бульвар Шевченка, 460,
м. Черкаси, 18006,
тел. (0472) 73-02-29
chstu@chstu.cherkassy.ua

4-2018

ВІСНИК

**Черкаського державного
технологічного університету**

СЕРІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ

VISNYK

**Cherkaskogo derzhavnogo
tehnologichnogo universitetu**

SERIA: TEHNICHNI NAUKY

4 • 2018

**Видання включене до Переліку
наукових фахових видань України
як фахове видання з технічних наук
(категорія «В»)**

**Видання зареєстровано
в наукометричній базі ICI World of Journals
(Index Copernicus).**

**Електронна версія:
visnyk.chdtu.edu.ua
vtn.chdtu.edu.ua
<https://chdtu.edu.ua>**

pISSN 2306-4412 / eISSN 2306-4455

Затверджено науково-технічною
радою Черкаського державного
технологічного університету,
протокол № 6 від 26.11.2018 р.

При повному або частковому
передрукуванні матеріалів
посилання на “Вісник Черкаського
державного технологічного
університету” є обов’язковим.

© “Вісник Черкаського
державного технологічного
університету”, № 4, 2018
© Автори випуску, 2018

ЗМІСТ

МАТЕМАТИЧНЕ І КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Заболотний С. В., Рудь М. П., Іващенко К. В. Моделювання послідовного оцінювання параметра зсуву асиметрично-розподілених випадкових величин методом максимізації полінома.....	5
Петрищев О. Н., Базило К. В. Математическое моделирование пьезоэлектрического трансформатора стержневого типа.....	11
Крайник Я. М., Перов В. О., Мусієнко М. П. Моделювання процесу декодування Turbo-Product-кодів засобами середовища ModelSim	21
Коваленко О. В. Математичні моделі технології тестування DOM XSS вразливості та вразливості до SQL ін'єкцій.....	29
Битько Н. М., Кузнецова О. В., Бойко В. В. Теоретические исследования напряженно-деформированного состояния бетонов при длительном центральном сжатии.....	37

АВТОМАТИЗАЦІЯ І ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Шевченко В. А. Оптимизация управления электростанцией из условия минимума расхода топлива и с учетом метеоусловий	46
Куцевол А. О., Лега Ю. Г., Гавриш О. С., Багрий М. О. Використання системи технічного зору для автоматизації сортування овочів/фруктів за розміром.....	56
Базіло К. В., Зайка В. М., Бондаренко Ю. Ю. Розробка системи знезараження ультразвукового хірургічного інструменту	63
Томенко М. Г., Корецька О. О. Використання консольних п'єзокерамічних ідентифікаторів у вібродіагностиці при визначенні аварійних ситуацій потенційно небезпечних виробництв	68

ПРОГРЕСИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Кулик А. Я., Дідич В. М., Ревіна Т. Г., Боднар М. В. Адаптивна реєстрація і оброблювання сигналу електрокардіограми	73
Федоров Е. Е., Ярош И. В., Черняк Т. А. Метод пакетного обучения нейросети с задержкой во входном слое для комплексной диагностики состояния вентиляторной установки главного проветривания.....	80
Сотуленко О. О., Триус Ю. В. Проектування і створення системи підтримки дистанційного навчання працівників закладів охорони здоров'я на основі web і хмарних технологій	88
Миронюк Т. В., Чепеленко А. В. Вдосконалення методу компресії даних на основі коду Фібоначчі	94
Миронець І. В., Орловський В. В. Програмування засобів обробки інформації у хмарних сховищах на основі операційної системи ANDROID	101
Burmistrov S. V., Panasco O. M., Laitarov O. D. Modernization of self-movable fixing devices based on Vernam's cipher analogue	106

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Гурець Н. В. Управління проектом впровадження системи екологічного менеджменту у муніципальних утвореннях	112
Єгорченков О. В., Катаєва Є. Ю., Хлевна Ю. Л. Понятійний апарат управління портфелями проектів і програм в 4П-середовищі.....	119

CONTENTS

MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELING

Zabolotnii S. V., Rud M. P., Ivashchenko K. V. Modeling of sequential estimation of bias parameter of asymmetric-distributed random variables using polynomial maximization method.....	5
Petrishchev O. N., Bazilo C. V. Mathematical modeling of rod type piezoelectric transformer....	11
Krainyk Ya. M., Perov V. O., Musiyenko M. P. Modeling of Turbo-Product-codes decoding process using ModelSim environment	21
Kovalenko O. V. Mathematical models of the technology for testing DOM XSS vulnerability and SQL injections vulnerability.....	29
Bitko N. M., Kuznetsova O. V., Boiko V. V. Theoretical studies of stress-strain state of concrete under long-term central compression	37

AUTOMATION AND INSTRUMENT ENGINEERING

Shevchenko V. A. Optimization of power plant control on minimum fuel consumption taking into account weather conditions	46
Kutsevol A. O., Lega Yu. G., Havrysh O. S., Bagrii M. O. The use of a system of technical vision for automation of vegetables/fruits sorting by sizing	56
Bazilo C. V., Zaika V. M., Bondarenko Yu. Yu. Development of disinfection system of ultrasonic surgical instrument	63
Tomenko M. G., Koretska O. O. Use of console piezoceramic identifiers in vibrodiagnostics at the definition of emergency situations of potentially hazardous productions	68

PROGRESSIVE INFORMATION TECHNOLOGIES

Kulyk A. Ya., Didych V. M., Revina T. G., Bodnar M. V. Electrocardiogram signal adaptive registration and processing.....	73
Fedorov E. E., Yarosh I. V., Cherniak T. A. Method of batch training of neural network with delay in input layer for integrated diagnostics of the state of fan installation of the main airing	80
Sotulenko O. O., Tryus Y. V. Design and development of a system of distance learning support for employees of health care institutions based on web and cloud technologies	88
Myronyuk T. V., Chepelenko A. V. Analysis and improvement of data compression method based on Fibonacci code.....	94
Myronets I. V., Orlovskiy V. V. Investigation of the features of programming of information processing methods in cloud storages based on the Android operating system	101
Burmistrov S. V., Panasco O. M., Laitarov O. D. Modernization of self-movable fixing devices based on Vernam's cipher analogue	106

PROJECT MANAGEMENT

Gurets N. V. Project management of implementation of environmental management system in municipal institutions	112
Yehorchenkov Ye. V., Kataieva Ye. Yu., Khlevna Yu. L. Conceptual apparatus of management by projects and programs portfolio in 4P-environment.....	119

Е. Е. Федоров¹, д.т.н., доцент, профессор,
e-mail: fedorovee75@ukr.net

И. В. Ярош², старший преподаватель,
e-mail: iryna.yarosh@donntu.edu.ua

Т. А. Черняк², ассистент,
e-mail: tetiana.cherniak@donntu.edu.ua

¹Черкасский государственный технологический университет
б-р Шевченко, 460, г. Черкассы, 18006, Украина

²Донецкий национальный технический университет
пл. Шибанкова, 2, г. Покровск, 85300, Украина

МЕТОД ПАКЕТНОГО ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОСЕТИ С ЗАДЕРЖКОЙ ВО ВХОДНОМ СЛОЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ ГЛАВНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ

В статье рассмотрены и представлены данные выполненного анализа имеющихся методов для осуществления диагностики состояния вентиляторной установки главного проветривания на горнопромышленном предприятии (шахте). Выполненные исследования направлены на снижение вероятности возникновения ошибок диагностики. Достоинства и недостатки указанных существующих методов учтены при разработке и реализации нейросетевого метода диагностики вентиляторной установки главного проветривания. Проведенные эксперименты позволили создать архитектуру нейронной сети с определенной задержкой во входном слое, которая послужила основой для разработки приведенного метода. Возможность ускоренного обучения предоставляется за счет предложенного в работе пакетного режима. Эффективность метода была оценена в результате множественных исследований, которые отражают работоспособность сети и архитектуры. Предложенная в работе нейронная сеть позволяет получить минимум отклонений при диагностике.

Ключевые слова: комплексная диагностика, вентиляторная установка главного проветривания, искусственная нейронная сеть, производственная безопасность, пакетный режим обучения.

Введение. Повышение безопасности на производстве в сфере горной промышленности относится к наиболее актуальным вопросам сегодняшнего дня. Шахтное оборудование находится в большинстве своем в аварийном состоянии по причине стремительно растущей доли истощения его эксплуатационного ресурса. Из-за несвоевременного проведения комплексной диагностики, которая должна быть выполнена по нескольким параметрам с применением существующих компьютерных систем диагностики [1–6], меры, используемые для предотвращения или сокращения вероятности неблагоприятных последствий, могут предприниматься с опозданием или вовсе не учитывать все факторы. Вентиляторные установки главного проветривания (ВУГП) – это одни из ключевых сооружений и оборудования на горнопромышленном предприятии, ведущем подземную добычу полезного ископаемого (на шахте). С их помощью обеспечи-

вается нормальная жизнедеятельность шахтного персонала, что обуславливает необходимость создания методов интеллектуальной диагностики вентиляторной установки главного проветривания.

Цель исследования заключается в разработке метода исследования процесса изменения работоспособности ВУГП.

Задачи исследования, результат постановки и решения которых приведет к достижению указанной цели исследования:

- выполнить анализ имеющихся методов диагностики;
- провести разработку искусственной нейронной сети диагностики;
- установить структурные элементы модели искусственной нейронной сети;
- определить параметры оценивания эффективности нейронной сетевой модели диагностики;

- выполнить обучение модели искусственной нейронной сети;
- провести численные исследования.

Изложение основного материала. В качестве основного материала будут приведены результаты разработки и выполненных исследований.

Сегодня существует целый ряд подходов, используемых для вибрационной диагностики. Из них выделяют такие методы вычисления, как:

- эксцесс;
- среднеквадратичное значение;
- пик-фактор;
- спектр огибающей.

Сравнительная характеристика этих методов присутствует в работах [1–6]. Тем не менее, минимальная вероятность ошибки, в случае их применения для диагностики состояния ВУПП, равна 0.05.

Диагностика, выполненная с помощью искусственных нейронных сетей, позволяет говорить о ряде неоспоримых преимуществ, среди которых следует выделить следующие моменты:

- исследование взаимосвязи между факторами на существующих моделях;
- распределение факторов не предполагает выдвижения каких-либо предположений;
- наличие исходных данных о факторах не является обязательным условием;
- допустимы зашумленность, неполнота и сильная корреляция первичной информации;
- системы с высокой степенью нелинейности могут быть проанализированы;
- достаточно высокая степень адаптивности и скорость разработки модели;
- выполнение анализа систем, которые содержат множество факторов;
- отсутствие потребности и необходимости в полном пересмотре всех допустимых моделей;
- вероятность проведения анализа систем, имеющих неоднородные факторы.

В качестве метода диагностики в данной статье выбран нейросетевой способ.

Наиболее распространенными искусственными нейронными сетями являются следующие [17]:

- многослойный персептрон (MLP) [9–10], представляющий собой статическую не-рекуррентную многослойную сеть;

- рекуррентный многослойный персептрон (RMLP) [9–10], который выступает в качестве рекуррентной многослойной сети, построенной на базе MLP;

- нейросеть с радиально-базисными функциями (RBFNN) [11–12], которая представляет статическую нерекуррентную двух-слойную сеть, разработанную на базе MLP;

- нейросеть нелинейной авторегрессии (NARNN) [13–14], которая отражает динамическую нерекуррентную двухслойную сеть, построенную на базе MLP;

- нейросеть нелинейной авторегрессии-скользящего среднего (NARMANN) [15–17], представляющая собой рекуррентную двухслойную сеть, выполненную на базе MLP;

- авторская нейросеть – динамическая нерекуррентная двухслойная сеть, которая построена на базе MLP.

Результаты анализа и сравнительной характеристики искусственных нейронных сетей отражены в табл. 1.

Авторская нейросеть выбрана для решения задач диагностики ввиду присутствия в ней всех трех параметров.

На рис. 1 представлена структура авторской нейросети с задержкой во времени во входном слое.

Формализованное представление:

$$y^{(0)}(n) = x_1.$$

$$y_j^{(1)}(n) = f^{(1)}(s_j^{(1)}(n)), \quad j \in \overline{1, N^{(1)}},$$

$$s_j^{(1)}(n) = b_j^{(1)} + \sum_{t=0}^{M^{(0)}} \sum_{i=1}^{N^{(0)}} w_{ij}^{(1)} y_i^{(0)}(n-t),$$

$$y_j^{(2)}(n) = f^{(2)}(s_j^{(2)}(n)), \quad j \in \overline{1, N^{(2)}},$$

$$s_j^{(2)}(n) = b_j^{(2)} + \sum_{i=1}^{N^{(1)}} w_{ij}^{(2)} y_i^{(1)}(n).$$

где $N^{(k)}$ – число нейронов в k -м слое, $b_j^{(k)}$ – порог для j -го нейрона k -го слоя, $w_{ij}^{(1)}$ – вес связи от i -го нейрона 0-го слоя к j -му нейрону 1-го слоя, $w_{ij}^{(2)}$ – вес связи от i -го нейрона 1-го слоя к j -му нейрону 2-го слоя, $y_j^{(k)}(n)$ – выход j -го нейрона в k -м слое, $f^{(k)}$ – функция активации нейронов k -го слоя.

Таблица 1

Результаты экспериментальных исследований нейронных сетей

Критерий \ Сеть	MLP	RMLP	RBFNN	NARNN	NARMANN	Авторская сеть
Использование нескольких признаков	+	+	+	–	–	+
Задержка во входном слое	–	–	–	+	+	+
Высока степень параллелизма	+	–	+	+	–	+

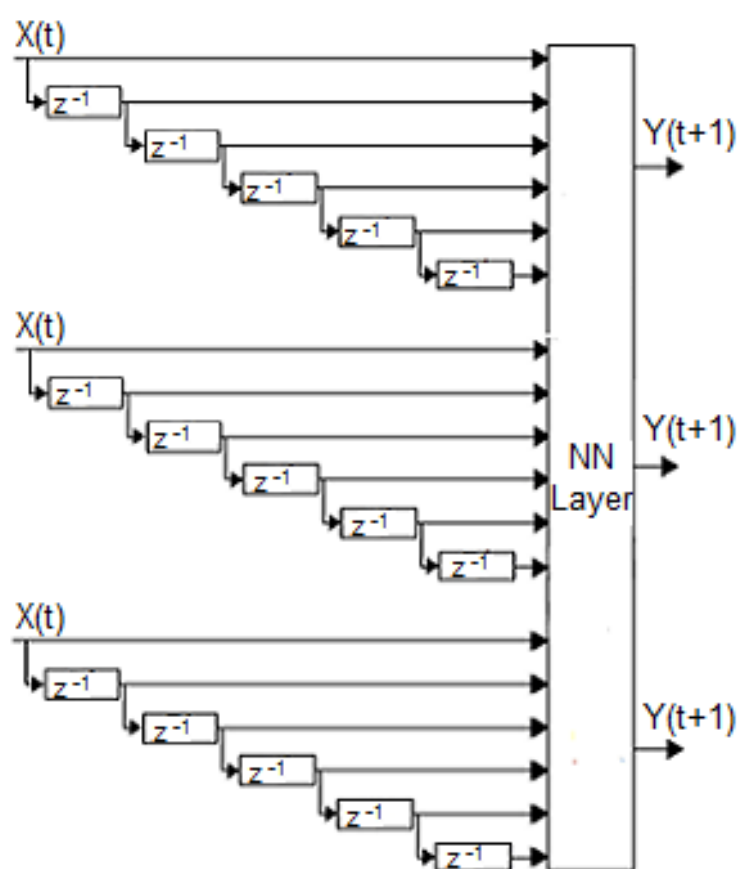


Рис. 1. Структура авторской нейросети с задержкой во времени во входном слое

Ряд проведенных экспериментальных исследований (рис. 2) был выполнен с целью выявления структуры модели авторской нейросети (определения числа скрытых нейронов).

Входными данными, используемыми для обучения предложенной авторской нейронной сети, послужила выборка значений трех показателей, основанных на показателях

вибрационного сигнала, – эксцесса, средне-квадратичного значения, пик-фактора.

Для выходных данных взяты соответствующие им состояния – пригоден (дальнейшая эксплуатация возможна без ограничения по срокам), непригоден (длительная непрерывная эксплуатация невозможна), требует срочного ремонта (эксплуатация невозможна вообще).

Минимальная среднеквадратичная ошибка диагностики стала параметром для выбора структуры сетевой модели.

На рис. 2 представлены результаты выполнения ряда экспериментов в виде гистограммы.

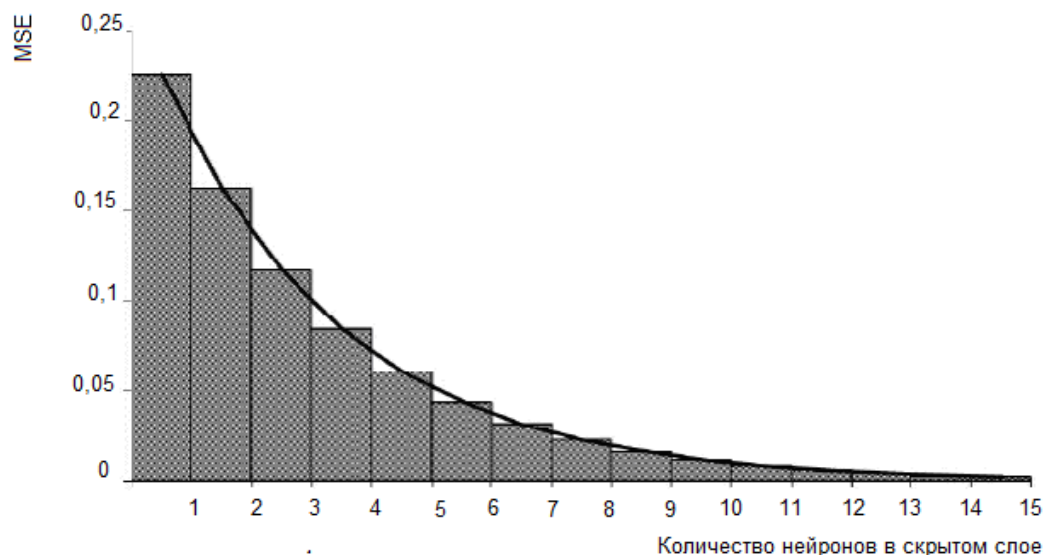


Рис. 2. Гистограмма зависимости значений среднеквадратичной ошибки от числа нейронов в скрытом слое

Оптимальное количество скрытых нейронов для диагностики состояния вентилятора шахты – 10. Это связано с незначительными изменениями значений ошибки при последующем увеличении числа скрытых нейронов.

Обучение модели предложенной (авторской) нейронной сети в работе проводилось на основе критерия адекватности модели, заключающегося в выборе значений параметров функции $W = \{w_{itj}^{(1)}, w_{ij}^{(2)}\}$, содержащих минимальный показатель среднеквадратичной ошибки (разности выхода по модели и желаемого выхода):

$$F = \frac{1}{P} \sum_{p=1}^P (y_p - d_p)^2 \rightarrow \min. \quad (1)$$

Критерий (1) является ключевым для обучения модели авторской нейросети. С этой целью в статье было предложено использовать пакетный режим.

В его основу входят следующие перечисленные параметры:

1. Номер итерации обучения $n = 1$, инициализация смещений (порогов) $b_j^{(1)}(n)$,

Данная гистограмма показывает зависимости значений среднеквадратичной ошибки от числа нейронов в скрытом слое.

Рис. 2 демонстрирует определенную зависимость – снижение значения ошибки при увеличении числа скрытых нейронов.

$j \in \overline{1, N^{(1)}}$, $b_j^{(2)}(n)$, $j \in \overline{1, N^{(2)}}$ и весов $w_{itj}^{(1)}(n)$, $i \in \overline{1, N^{(0)}}$, $j \in \overline{1, N^{(1)}}$, $t \in \overline{0, M^{(0)}}$, $w_{ij}^{(2)}(n)$, $i \in \overline{1, N^{(1)}}$, $j \in \overline{1, N^{(2)}}$, где $N^{(k)}$ – количество нейронов в k -м слое, $M^{(0)}$ – задержка во входном слое.

2. Задается обучающее множество $\{(x_\mu, d_\mu) | x_\mu \in R^{N^{(0)}}, d_\mu \in R^{N^{(2)}}\}$, $\mu \in \overline{1, P}$, где x_μ – μ -й обучающий входной вектор, d_μ – μ -й обучающий выходной вектор, P – мощность обучающего множества.

3. $\mu = 1$.

4. Начальная инициализация

$$y_{\mu i}^{(0)}(n - v) = 0, v \in \overline{1, M^{(0)}}, i \in \overline{1, N^{(0)}}.$$

5. Вычисление выходного сигнала для первого слоя (прямой ход)

$$y_{\mu i}^{(0)}(n) = x_{\mu i}, i \in \overline{1, N^{(0)}},$$

$$y_{\mu j}^{(1)}(n) = f^{(1)}(s_{\mu j}^{(1)}(n)), j \in \overline{1, N^{(1)}},$$

$$s_{\mu j}^{(1)}(n) = \sum_{t=0}^{M^{(0)}} \sum_{i=0}^{N^{(0)}} w_{itj}^{(1)}(n) y_{\mu i}^{(0)}(n-t),$$

Считается, что

$$w_{0j}^{(1)}(n) = b_j^{(1)}(n), y_{\mu 0}^{(1)}(n) = 1.$$

6. Если $\mu < P$, то $\mu = \mu + 1$, переход к пункту 5.

7. $\mu = 1$.

8. Вычисление выходного сигнала для второго слоя (прямой ход)

$$y_{\mu j}^{(2)}(n) = f^{(2)}(s_{\mu j}^{(2)}(n)),$$

$$j \in \overline{1, N^{(2)}},$$

$$s_{\mu j}^{(2)}(n) = \sum_{i=0}^{N^{(1)}} w_{ij}^{(2)}(n) y_{\mu i}^{(1)}(n).$$

Считается, что

$$w_{0j}^{(2)}(n) = b_j^{(2)}(n),$$

$$y_{\mu 0}^{(1)}(n) = 1.$$

9. Если $\mu < P$, то $\mu = \mu + 1$, переход к пункту 8.

10. Вычисление энергии ошибки искусственной нейросети (ИНС)

$$E(n) = \frac{1}{2P} \sum_{\mu=1}^P \sum_{j=1}^{N^{(2)}} e_{\mu j}^2(n),$$

$$e_{\mu j}(n) = y_{\mu j}^{(2)}(n) - d_{\mu j}.$$

11. Настройка синаптических весов на основе обобщенного дельта-правила (обратный ход)

$$w_{ij}^{(2)}(n+1) = w_{ij}^{(2)}(n) - \eta \frac{\partial E(n)}{\partial w_{ij}^{(2)}(n)},$$

$$i \in \overline{0, N^{(1)}},$$

$$j \in \overline{1, N^{(2)}},$$

$$w_{ltj}^{(1)}(n+1) = w_{ltj}^{(1)}(n) - \eta \frac{\partial E(n)}{\partial w_{ltj}^{(1)}(n)},$$

$$i \in \overline{0, N^{(0)}},$$

$$j \in \overline{1, N^{(1)}},$$

$$t \in \overline{0, M^{(0)}},$$

$$\frac{\partial E(n)}{\partial w_{ij}^{(2)}(n)} = \frac{1}{P} \sum_{\mu=1}^P y_{\mu i}^{(1)}(n) g_{\mu j}^{(2)}(n),$$

$$\frac{\partial E(n)}{\partial w_{ltj}^{(1)}(n)} = \frac{1}{P} \sum_{\mu=1}^P y_{\mu l}^{(0)}(n-t) g_{\mu j}^{(1)}(n),$$

$$g_{\mu j}^{(2)}(n) = f'^{(2)}(s_{\mu j}^{(2)}(n))(y_{\mu j}^{(2)}(n) - d_{\mu j}),$$

$$g_{\mu j}^{(1)}(n) = f'^{(1)}(s_{\mu j}^{(1)}(n)) \sum_{l=1}^{N^{(2)}} w_{jl}^{(2)}(n) g_{\mu l}^{(2)}(n).$$

12. Проверка условия завершения: если $E(n) < \varepsilon$, то завершение, иначе – $n = n + 1$, переход к пункту 2.

При использовании видеокарты GeForce 920 M пакетный режим обучения предложенной авторской нейросети привел к увеличению скорости прямого хода приблизительно на $P(N^{(1)} + N^{(2)})$ раз, а обратного – на P раз.

Заключение. Имеющиеся сегодня методы для диагностики вентиляторной установки главного проветривания были исследованы с целью решения проблемы снижения вероятности возникновения ошибок диагностики.

Данные проведенных исследований позволили прийти к заключению о том, что искусственные нейронные сети на сегодня представляют собой наиболее эффективный метод диагностики.

С целью повышения качества диагностики была предложена авторская нейронная сеть.

В ходе исследования была установлена структура модели указанной авторской нейронной сети.

Результаты проведенных экспериментов продемонстрировали отсутствие существенных изменений значения среднеквадратичной ошибки при использовании более десяти скрытых нейронов. Предложенная сеть позволяет получить минимум возможных отклонений при диагностике.

Практическая значимость выражена в возможности увеличения скорости прямого хода приблизительно на $P(N^{(1)} + N^{(2)})$ раз, а обратного – на P раз, при использовании представленного пакетного режима обучения.

Список литературы

References

1. Ширман А. Р., Соловьев А. Б. Практическая вибродиагностика и мониторинг состояния механического оборудования. Москва, 1996. 276 с.
2. Барков А. В., Баркова Н. А., Азовцев А. Ю. Мониторинг и диагностика роторных машин по вибрации. Санкт-Петербург: Изд. центр СПбГМТУ, 2000. 169 с.
3. Баркова В. А. Современное состояние виброакустической диагностики машин. Санкт-Петербург: Ассоциация ВАСТ, 2002. 100 с.
4. Гольдин А. С. Вибрация роторных машин. Москва: Машиностроение, 1999. 344 с.
5. Ключева В. В. Неразрушающий контроль и диагностика: справочник. Москва: Машиностроение, 2003. 300 с.
6. Федоров Е. Е. Методики интеллектуальной диагностики: монография. Донецк: Нолудж, 2010. 303 с.
7. Бабак Г. А., Бочаров К. П., Волохов А. Т. Шахтные вентиляторные установки главного проветривания. Москва: Недра, 1982. 296 с.
8. Носырев Б. А., Белов С. В. Вентиляторные установки шахт и метрополитенов: учеб. пособ. Екатеринбург: Изд-во Уральской гос. горно-геолог. акад., 2000. 278 с.
9. Галушкин А. И. Теория нейронных сетей. Москва: ИПРЖР, 2000. 416 с.
10. Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей. Москва: Вильямс, 2001. 288 с.
11. Sivanandam S. N., Sumathi S., Deepa S. N. Introduction to neural networks using Matlab 6.0. New Delhi: The McGraw-Hill Comp. Inc., 2006. 660 p.
12. Руденко О. Г., Бодянський Є. В. Штучні нейронні мережі. Харків: Компанія СМІТ, 2006. 404 с.
13. Галушкин А. И., Цыпкин Я. З. Нейронные сети: история развития теории: учеб. пособ. для вузов. Москва: ИПРЖР, 2001. 840 с.
14. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации. Москва: Финансы и статистика, 2002. 344 с.
15. Комарцова Л. Г., Максимов А. В. Нейрокомпьютеры. Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Баумана, 2002. 320 с.
16. Haykin S. Neural networks. New York: Pearson Education, 1999. 823 p.
17. Федоров Е. Е. Искусственные нейронные сети: монография. Красноармейск: ДонНТУ, 2016. 338 с.
1. Shirman, A. R., Solov'ev, A. B. (1996) Practical vibration diagnostics and monitoring of mechanical equipment condition. Moscow, 276 p. [in Russian].
2. Barkov, A. V., Barkova, N. A., Azovtsev, A. Yu. (2000) Monitoring and diagnostics of rotary machines by vibration, St. Petersburg, 169 p. [in Russian].
3. Barkova, V. A. (2002) Current state of vibroacoustic machine diagnostics. St. Petersburg: Assotsiatsiya VAST, 100 p. [in Russian].
4. Gol'din, A. S. (1999) Vibration of rotary machines. Moscow: Mashinostroenie, 344 p. [in Russian].
5. Klyueva, V. V. (2003), Non-destructive testing and diagnostics: a handbook. Moscow: Mashinostroenie, 300 p. [in Russian].
6. Fedorov, E. E. (2010) Methods of intellectual diagnostics: monograph, Donetsk: Noulidzh, 303 p. [in Russian].
7. Babak, G. A., Bocharov, K. P., Volokhov, A. T. (1982) Mine fan installations of main ventilation, Moscow: Nedra, 296 p. [in Russian].
8. Nosyrev, B. A., Belov, S. V. (2000) Fan installations of mines and undergrounds: manual. Ekaterinburg: Izd-vo Ural'skoi gos. gorno-geolog. akad., 278 p. [in Russian].
9. Galushkin, A. I. (2000) Theory of neural networks. Moscow: IPRZhR, 416 p. [in Russian].
10. Kallan, R. (2001) Basic concepts of neural networks, Moscow: Vil'yams, 288 p. [in Russian].
11. Sivanandam, S. N., Sumathi, S., Deepa, S. N. (2006) Introduction to neural networks using Matlab 6.0. New Delhi: McGraw-Hill Comp. Inc., 660 p.
12. Rudenko, O. G., Bodjans'kyj Je. V. (2006) Artificial neural networks. Harkiv: Kompanija SMIT, 404 p. [in Ukrainian].
13. Galushkin, A. I., Cipkin Ja. Z. (2001) Neural networks: the history of theory development. Moscow: IPRZhR, 840 p. [in Russian].
14. Osovskyj, S. (2002) Neural networks for information processing, Moscow: Finansy i statistika, 344 p. [in Russian].
15. Komarcova, L. G., Maksimov, A. V. Neurocomputers. Moscow: Izd-vo MG TU im. N. Baumana, 320 p. [in Russian].
16. Haykin, S. (1999) Neural networks. New York: Pearson Education, 823 p.
17. Fedorov, E. E. (2016) Artificial neural networks: monograph. Krasnoarmejsk: DonNTU, 338 p. [in Russian].

E. E. Fedorov¹, *Dr.Tech.Sc., associate professor, professor,*
e-mail: fedorovee75@ukr.net

I. V. Yarosh², *senior lecturer,*
e-mail: iryna.yarosh@donntu.edu.ua

T. A. Cherniak², *assistant,*
e-mail: tetiana.cherniak@donntu.edu.ua

¹Cherkasy State Technological University
Shevchenko blvd, 460, Cherkasy, 18006, Ukraine,

²Donetsk National Technical University
Shybankova square, 2, Pokrovsk, 85300, Ukraine

METHOD OF BATCH TRAINING OF NEURAL NETWORK WITH DELAY IN INPUT LAYER FOR INTEGRATED DIAGNOSTICS OF THE STATE OF FAN INSTALLATION OF THE MAIN AIRING

Currently, the increasing of operational safety is one of the major problems that exist in mining industry. The problem of mining equipment accident rate is caused by avalanche accumulating part of its physical resource exhaustion. Fan installation of the main airing, which ensures normal vital activities of mine personnel, is of the most importance among mining equipment. Therefore, an important task is to develop a software component, designed to diagnose the state of it and to be used in computer systems. The problem of building effective methods, providing high speed of diagnostics model training, as well as a high probability, adequacy and speed of recognition of signals, which contain the vibrational information, lies at the heart of this objective. At present, as a tool for vibration diagnostics, such calculation methods as: kurtosis, crest factor, RMS value, envelope spectrum are most commonly used. However, when using these markers separately for diagnosis of fan installations of the main airing condition, the probability of error is no less than 0.05. On the other hand, the processing speed of vibrational information is poor. Therefore, the development of methods for intelligent integrated diagnostics of fan installations of the main airing is relevant. As the use of artificial neural networks in the diagnosis gives a tangible advantage, which is that: the interaction between the factors is studied on finished models; it does not require any assumptions regarding the distribution of factors; a priori information about the factors can be omitted; the initial data can be highly correlated, incomplete or noisy; it is possible to conduct the analysis of systems with a high degree of non-linearity; fast model development; high adaptability; the analysis of systems with a large number of factors; it does not require a complete enumeration of all possible models; the analysis of systems with non-uniform factors, neural network method of diagnosis is used in the article. The aim of the study is to develop a method for analysis of the process of changing the condition of fan installations of the main airing. The model structure of an artificial neural network, which is a multilayer perceptron with time delay in the input layer and provides a comprehensive analysis of diagnostic factors, is determined in the article. As a criterion for evaluation the efficiency of neural network model diagnostics the minimum of mean-square error is chosen. As a result of numerical study, it has been found that ten hidden neurons does not change the RMS error significantly, the proposed network provides the diagnostic results with minimum deviation. The use of the proposed batch training mode has made it possible to accelerate the forward stroke for approximately $P(N^{(1)} + N^{(2)})$ times, and the reverse for approximately P times, where P is the power of training set, $N^{(k)}$ is the number of neurons in k -layer. The created algorithms can be used to solve problems associated with the diagnosis of electromechanical objects.

Keywords: integrated diagnostics, fan installation of the main airing, artificial neural network, process safety, batch training mode.

Є. Є. Федоров¹, д.т.н., доцент, професор,
e-mail: fedorovee75@ukr.net

І. В. Ярош², старший викладач,
e-mail: iryna.yarosh@donntu.edu.ua

Т. А. Черняк², асистент,
e-mail: tetiana.cherniak@donntu.edu.ua

¹Черкаський державний технологічний університет
бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006, Україна

²Донецький національний технічний університет
пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, 85300, Україна

МЕТОД ПАКЕТНОГО НАВЧАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖІ З ЗАТРИМКОЮ У ВХІДНОМУ ШАРІ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ВЕНТИЛЯТОРНОЇ УСТАНОВКИ ГОЛОВНОГО ПРОВІТРЮВАННЯ

У статті розглянуто і представлено дані виконаного аналізу наявних методів для здійснення діагностики стану вентиляційної установки головного провітрювання на гірничопромисловому підприємстві (шахті). Виконані дослідження спрямовані на зниження ймовірності виникнення помилок діагностики. Переваги і недоліки зазначених існуючих методів враховані при розробці та реалізації нейромережевого методу діагностики вентиляційної установки головного провітрювання. Проведені експерименти дозволили створити архітектуру нейронної мережі з певною затримкою у вхідному шарі, яка послужила основою для розробки наведеного методу. Можливість прискореного навчання надається за рахунок запропонованого в роботі пакетного режиму. Ефективність методу було оцінено в результаті численних досліджень, які відображають працездатність мережі й архітектури. Запропонована в роботі нейронна мережа дозволяє отримати мінімум відхилень при діагностиці.

Ключові слова: комплексна діагностика, вентиляторна установка головного провітрювання, штучна нейронна мережа, виробнича безпека, пакетний режим навчання.

Наукове видання

ВІСНИК
Черкаського державного
технологічного університету

СЕРІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ
4 • 2018

VISNYK
Cherkaskogo derzhavnogo
tehnologichnogo universitetu

SERIA: TEHNICHNI NAUKY
4 • 2018

Статті друкуються в авторській редакції.

Відповідальність за точність і коректність посилань та достовірність наукових результатів у публікаціях несуть автори. Точка зору редколегії не завжди збігається з позицією авторів. Матеріали друкуються з максимальним збереженням авторської стилістики та орфографії.

*Технічний редактор Давиденко К. В.
Комп'ютерна обробка Вознюк Т. І.
Коректура Костенко Т. В.*

Видавець – Черкаський державний технологічний університет
бульвар Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006.

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 896 від 16.04.2002 р.

Виготівник – ФОП ГОРДІЄНКО Є.І.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК № 4518 від 04.04.2013 р.

Україна, 18000, м. Черкаси тел./факс: (0472) 56-56-12, (067) 444-28-94
e-mail: book.druk@gmail.com